

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

ADENDA No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA No. 6

“REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES”

Mediante esta adenda se da respuesta a las preguntas presentadas por el proponente CONTECNICA y se modifica el presupuesto.

1. Con respecto al ítem 2.04 y 2.05, favor aclarar el grado de limpieza que se requiere en el sand blasting de la estructura metálica.

R/ OBJETIVO DEL SANBLASTING

Eliminar todas las costras de laminado, óxido, pintura ó materiales extraños usando abrasivos propulsados a través de boquillas de descarga ó usando herramientas manual-mecánicas y productos químicos, de manera de garantizar un sustrato suficientemente limpio, con la rugosidad apropiada para la debida adherencia de la pintura.

Se requiere **Grado SSPC SP10 Arenado – Granallado cercano a metal blanco**: la superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación, restos de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta un 5% de restos que pueden aparecer sólo como distinta coloración en cada pulgada cuadrada de la superficie.
NORMA AMERICANA SSPC VIS 1- 89

Ver anexo (archivo PDF) Granallado Normas de preparación de superficies.

2. Los ítems 2.12 al 2.16, solicitan limpieza de los elementos metálicos de reforzamiento, favor aclarar qué tipo de limpieza (sand blasting?).

R/ Como los elementos para el reforzamiento son nuevos no es necesario Hacerles el tratamiento de sandblasting, hay que garantizar la limpieza, para que la adherencia sea buena.

3. En el ítem 2.07 se tiene considerado 1496 Kg de conectores, y según planos anexos da una cantidad aproximada de 400Kg, favor hacer aclaración.

R/ Se modifica, ver cuadro de cantidades No2 Modificado

4. En el ítem 2.19, se tiene considerados 693 anclajes y según planos anexos la cantidad es de 1628 un. Favor hacer aclaración.

R/ El ítem 2.19 se refiere a anclajes a vigas laterales y no se ejecutarán, por lo tanto se elimina, ver cuadro de cantidades No2 Modificado.


5. El epóxico se incluye en el ítem 2.07 o 2.19?

R/ : El ítem 2.07 Suministro y Fijación conectores de cortante losa steel deck(incluye suministro e instalación de: ángulos 2x1/8, platinas, anclajes, **epóxico**, tornillos 3/8", soldadura).



fijación de

- R/ Cantidad de cinta combiflex que se modifica de acuerdo con las indicaciones para colocación, ver cuadro de cantidades No2 Modificado.

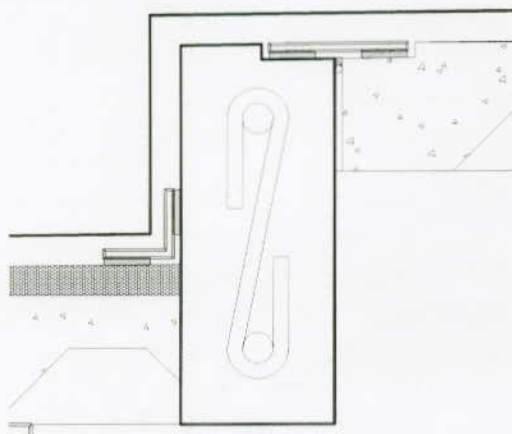

- V.B.
Principles

Paul

INGENIERA CIVIL



CUADRO DE COSTOS MODIFICADO 2


REHABILITACIÓN CUBIERTA AUDITORIO DE BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - ENERO 2011

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES				0,00
1,01	Adecuación Campamento , incluye ,madera, guadua, instalaciones eléctricas , etc.	UN	1,00		0,00
1,02	Localizacion y replanteo(comisión topográfica)	M2	470,00		0,00
1,03	Cerramiento provisional en tela h=2,1 M	M	60,00		0,00
1,04	Instalación cubierta provisional para protección area de trabajo (plastico, madera)	M2	470,00		0,00
1,05	Canalización cable de puesta a tierra	Gb	1,00		0,00
	CAPÍTULO 2 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA				0,00
2,01	Corte, limpieza y sello de juntas de retracción con masilla de poliuretano tipo sikaflex y fondo de junta en sikarod, imprimado con sikadur 32 primer	M	574,00		0,00
2,02	Suministro e instalación Cinta tipo Combiflex o equivalente basf a=10cm	M	464,00		0,00
2,03	Impermeabilizacion superior de losa (incluye suministro y aplicación líquida en frío base poliuretano Tráfico medio. Tipo Sikafloor 400N o equivalente basf)	M2	463,00		0,00
2,04	Sandblasting estructura metalica cerchas sección(1.4x0.4) incluye (cordon superior, inferior, diagonales, celosías)	M	75,00		0,00
2,05	Sandblasting estructura metalica correas sección(0.9 a 0.3 x 0.15) incluye (cordon superior, inferior, diagonales, celosías)	M	225,00		0,00
2,06	Demolición borde concreto y retiro contrahuella metalica en alfajor(incluye demolición placa ancho=15cm, corte de hierros, retiro de perlin Z)	M	232,00		0,00
2,07	Suministro y Fijación conectores de cortante losa steel deck(incluye suministro e instalación de: ángulos 2x1/8, platinas, anclajes, epóxico, tornillos 3/8", soldadura)	kg	500,00		0,00
2,08	Proteccion contra sandblasting para lámina steel deck (incluye suministro, instalación y desmonte)	M2	463,00		0,00
2,09	PINTURA CERCHAS . Aplicación pintura epoxi-poliamida como imprimante eps=3-4 mils y capa de acabado en esmalte epóxico eps=2-3 mils color gris estructura metálica . cerchas sección(1.5x0.4) incluye (cordon superior, inferior, diagonales, celosías)	M	75,00		0,00
2,10	PINTURA CORREAS. Aplicación pintura epoxi-poliamida como imprimante eps=3-4 mils y capa de acabado en esmalte epóxico eps=2-3 mils color gris estructura metálica . Correas sección(0.9 a 0.3 x 0.15) incluye (cordon superior, inferior, diagonales, celosías)	M	232,00		0,00
2,11	PINTURA LÁMINA COLABORANTE. Aplicación pintura epoxi-poliamida como imprimante eps=3-4 mils y capa de acabado en esmalte epóxico eps=2-3 mils color gris lámina steel deck	M2	463,00		0,00
	Reforzamiento estructura metalica CERCHA-1 (incluye planos de taller, soldaduras, trasiego, montaje, limpieza, pintura epoxica de acabado)	KG	2434,00		0,00



Universidad
Tecnológica
de Pereira

2,13	Reforzamiento estructura metalica CERCHA-2 (incluye planos de taller, soldaduras, trasiego, montaje, limpieza, base y pintura epóxica de acabado)	KG	2416,00		0,00
2,14	Reforzamiento estructura metalica CORREA-1 (incluye planos de taller, soldaduras, trasiego, montaje, limpieza, base y pintura epóxica de acabado)	KG	1593,00		0,00
2,15	Reforzamiento estructura metalica CORREA-2 (incluye planos de taller, soldaduras, trasiego, montaje, limpieza, base y pintura epóxica de acabado)	KG	771,00		0,00
2,16	Reforzamiento estructura metalica CORREA-3 (incluye planos de taller, soldaduras, trasiego, montaje, limpieza, base y pintura epóxica de acabado)	KG	1213,00		0,00
2,17	Corte con disco losa cubierta a=15cm	M	232,00		0,00
2,18	Viga de borde contrahuella en concreto de 3.000 psi de 0,15 x 0,20 m, incluye (refuerzo e imprimante concreto sikadur 32p nuevo a existente)	M	232,00		0,00
2,20	Suministro e aplicación Adhesivo epóxico - Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido (para adherencia del mortero de pendiente)	M2	463,00		0,00
2,21	Mortero de nivelación de piso (huellas) en sikalisto piso o equivalente en Basf, espesor promedio=2.0cm(incluye granallado)	M2	463,00		0,00
2,22	Cargue, retiro y disposición de material sobrante	M3	19,00		0,00
COSTO DIRECTO					0,00
Administración				17,00%	0,00
Imprevistos				5,00%	0,00
utilidades				5,00%	0,00
IVA				16,00%	0,00
TOTAL					0,00

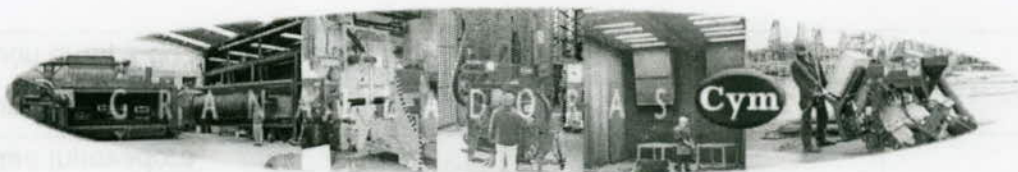

Granallado- NORMAS DE PREPARACION DE SUPERFICIES

Los trabajos de preparación de superficies están normalizados por varias asociaciones internacionales. Las normas definen la terminación deseada o sea el grado de granallado a alcanzar.

Algunas normas son de comparación visual utilizando probetas de acero, discos comparadores o fotografías y otras normas solo son escritas. Todas ellas están sujetas a un vasto grado de interpretación y aplicación de las especificaciones dadas por los usuarios, inspectores, aplicadores y otros.

Norma SIS - Sueca	Norma Americana	Norma SSPC	Norma Francesa	Norma Inglesa	Norma NACE
SA 3	Metal Blanco	SP 5	DS 3	1 st Quality	Nace 1
SA 2 ½	Semi Blanco	SP 10	DS 2.5	2 nd . Quality	Nace 2
SA 2	Comercial	SP6	DS 2	3 rd Quality	Nace 3
SA 1	Cepillado granallado ligero	SP7	DS 1		Nace 4

Las normas de mayor utilización en toda América Latina son las siguientes:

- Normas SSPC
Steel Structures Painting Council
Pittsburgh USA
- Normas SIS
Swedish Standards Institution
Stockholm Suecia

La metodología utilizada se basa en la comparación de la superficie tratada con el patrón de la norma, fotografías en el caso de la norma SSPC y transparencias en el caso de la norma SIS.

CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estanislao Lopez N°6 (C.P.52108A/B) Soldini - Santa Fe - República Argentina
 Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / E-mail: infocym@cym.com.ar



Universidad
 Tecnológica
 de Pereira





GRADOS DE HERRUMBRE UTILIZADOS EN AMBAS NORMAS



Grado A Superficie de acero con la capa de laminación intacta en toda la superficie y prácticamente sin corrosión.

Grado B Superficie de acero con principio de corrosión y en la cual la capa de laminación comienza a despegarse.



Grado C Superficie de acero en donde la capa de laminación ha sido eliminada por la corrosión o la capa de laminación puede ser eliminada por raspado, pero en la cual no se han formado en gran escala cavidades visibles.

Grado D Superficie de acero en donde la capa de laminación ha sido eliminada por la corrosión y se han formado en gran escala cavidades visibles.



CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estanislao Lopez N°6 (C.P.S2108A18) Soldini - Santa Fe - República Argentina
Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / E-mail: infocym@cym.com.ar



Universidad
Tecnológica
de Pereira





NORMA EUROPEA SIS 05 5900

La norma define, para superficies de acero laminadas en caliente los cuatro grados diferentes de herrumbre, antes enunciados como A, B, C, D.

Partiendo de cada grado de herrumbre se definen grados de preparación de superficie, codificados como:

- ST 2 y ST 3: para raspado y cepillado
- Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2, Sa 3 mediante proyección de partículas abrasivas (arenado- granallado)

Así se combinan el punto de partida (superficie previa al granallado) y la terminación final (superficie ya granallada). Como ejemplo, si se parte de un grado de herrumbre "B" y se logra un grado de preparación Sa 2 1/2 el trabajo se define como B Sa 2 1/2.

También los grados de preparación superficial están descriptos con palabras pero las ilustraciones siempre proporcionan una información mas precisa.

Grados de preparación por raspado y cepillado manual con cepillo de acero

Las superficies de acero se limpiarán para quitar el aceite, grasa, etc., y las capas gruesas de óxido se sacarán con un cincel antes del tratamiento.

- **Grado St 2** Raspado, cepillado manual con cepillo de acero - cepillado a máquina- esmerilado a máquina- etc. de una manera minuciosa. Mediante el tratamiento se quitarán las capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas extrañas. Luego se limpiará la superficie con un aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o un cepillo limpio. Entonces deberá adquirir un suave brillo metálico.

El aspecto deberá coincidir con las figuras de la designación St 2.

- **Grado St 3** Raspado, cepillado manual con cepillo de acero, cepillado a máquina esmerilado a máquina, etc. de una manera muy minuciosa. La superficie se tratará como en el grado St 2 pero de una manera mucho más minuciosa. Después de quitar el polvo, la superficie deberá presentar un claro brillo metálico y su aspecto deberá coincidir con las figuras de la designación St 3

CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estenislao Lopez N°6 (C.P.52108AIB) Soldini - Santa Fe - República Argentina
Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / E-mail: infocym@cym.com.ar



de Pereira
Tecnológica
Universidad





Grados de preparación por proyección de abrasivos

Las superficies de acero se limpiarán para quitar el aceite, grasa, etc. y las capas gruesas de óxido se sacarán con un cincel antes del tratamiento.

- **Grado Sa 1 Arenado-Granallado ligero:** se quita la capa suelta de laminación, el óxido suelto y las partículas extrañas sueltas. El aspecto deberá coincidir con las figuras para Sa 1.
- **Grado Sa 2 Arenado-Granallado minucioso:** se quita casi toda la capa de laminación y de óxido y casi todas las partículas extrañas. Deberá adquirir entonces un color grisáceo y su aspecto deberá coincidir con las figuras de la designación Sa 2.
- **Grado Sa 2 1/2 Arenado-Granallado muy minucioso:** Las capas de laminación, óxido y partículas extrañas se quitan de una manera tan perfecta que los restos sólo aparezcan como ligeras manchas o rayas. Su aspecto deberá entonces coincidir con las figuras de la designación Sa 2 1/2.
- **Grado Sa 3 Arenado-Granallado a metal blanco:** Toda la capa de laminación, todo el óxido y todas las partículas extrañas se quitan sin dejar ningún resto de contaminante. Deberá adquirir un color metálico uniforme y coincidir con las figuras de la designación Sa 3.

CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estanislao Lopez N°6 (C.P.52108AIB) Soldini - Santa Fe - República Argentina
Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / E-mail: infocym@cym.com.ar



Universidad
Tecnológica
de Pereira





NORMA AMERICANA SSPC VIS 1- 89

Al igual que la norma Europea, la SSPC define cuatro grados de herrumbre (A, B, C, D) equivalentes y partiendo de éstos se definen distintos grados de preparación:

- **Grado SSPC SP7** Granallado / Arenado Rápido
- **Grado SSPC SP6** Granallado / Arenado Comercial
- **Grado SSPC SP10** Granallado / Arenado cercano a metal blanco
- **Grado SSPC SP5** Granallado / Arenado a metal blanco

Como ejemplo, si se parte de un grado de herrumbre "B" y se logra un grado de preparación SP 10 el trabajo se define como B SP 10

- **Grado SSPC SP7 Arenado - Granallado Rápido:** la superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, capa suelta de laminación, óxido suelto y capas de pintura desprendidas. Conserva la capa de laminación donde está firmemente adherida. Estas partes no deben desprenderse mediante un objeto punzante. Es utilizado sólo en los casos de condiciones muy poco severas y presentará áreas de probables fallas.
- **Grado SSPC SP6 Arenado - Granallado Comercial:** la superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido y los restos de capa de laminación no deben superar al 33% de la superficie en cada pulgada cuadrada de la misma. Los restos deben verse sólo como de distinta coloración. Generalmente se lo especifica en aquellas zonas muy poco solicitadas sin ambientes corrosivos.
- **Grado SSPC SP10 Arenado - Granallado cercano a metal blanco:** la superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación, restos de pintura y otros materiales extraños. Se admite hasta un 5% de restos que pueden aparecer sólo como distinta coloración en cada pulgada cuadrada de la superficie.

Es la especificación más comúnmente utilizada. Reúne las características de buena preparación y rapidez en el trabajo. Se lo utiliza para condiciones regulares a severas.

- **Grado SSPC SP5 Arenado a metal blanco:** la superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, capa de laminación restos de pintura sin excepciones. Es utilizada donde las condiciones son extremadamente severas, con contaminantes ácidos, sales en solución, etc.

CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estanislao Lopez N°6 (C.P.52108A/B) Soldini - Santa Fe - República Argentina
Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / e-mail: infocym@cym.com.ar






Universidad
Tecnológica
de Pereira





MUESTRAS DE DISTINTOS GRADOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE

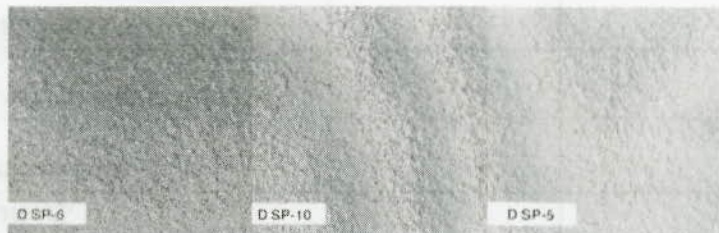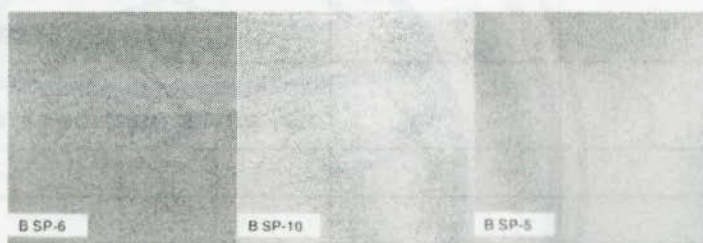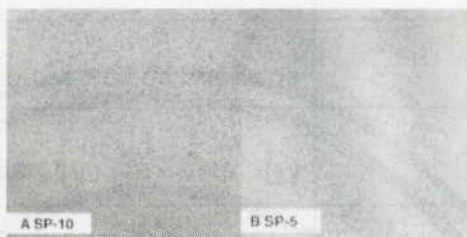


CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estanislao Lopez N°6 (C.P.S2108AIB) Soldini - Santa Fe - República Argentina
 Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / e-mail: infocym@cym.com.ar



Universidad
 Tecnológica
 de Pereira



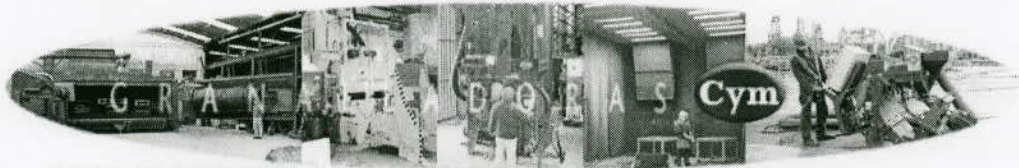

NOTAS ACLARATORIAS

- En la práctica el grado de preparación más utilizado es el Sa 2 1/2 o SP10 debido a que provee un anclaje suficiente para la pintura (en las utilizaciones más generales), sin llegar a una terminación Sa 3 o SP5 que es la más completa, pero al mismo tiempo la más costosa.
- Es importante recalcar que cuando se utilizan los patrones de comparación visual se debe tener presente que el resultado no tiene porque ser exacto al de la ilustración que da la norma. Toda superficie una vez granallada puede diferir en su aspecto y color conforme el tipo de abrasivo utilizado (arena, granalla de acero, etc) además del metal base que se limpió. Es importante en estos casos remitirse al grado de remoción de óxidos que dice la norma.

Una forma de controlar el trabajo es realizar probetas del mismo material a procesar con el abrasivo y en condiciones de trabajo similares a las de obra. Una vez medidas y aprobadas se efectúan durante el trabajo todas las comparaciones con dichas probetas.

- Es muy importante alcanzar el grado de terminación requerido, pues una especificación no alcanzada puede derivar en una falla prematura, en cambio superar la norma involucrará un mayor costo en el trabajo.

PROYECTOS ESPECIALES

Si lo que Ud. está necesitando no está enumerado en estas páginas no dude en consultarnos, nuestros departamentos de ingeniería y ventas lo asesorarán en todo lo relacionado con equipos, procesos, acabados, producciones y automatizaciones. Ponemos además a Vuestra disposición nuestras instalaciones y equipos de test para efectuar ensayos.



CYM MATERIALES S.A.

Brigadier Estanislao Lopez N°6 (C.P.S2108A18) Soldini - Santa Fe - República Argentina
Phone: (54-341) 490-1100 / Fax: (54-341) 490-1366 / www.cym.com.ar / E-mail: infocym@cym.com.ar



Universidad
Tecnológica
de Pereira

